

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL - TO PROVIDENCIADO FMよれる4/23 of no 33

PORTO NACIONAL - TOCANTINS CÂMARA MUNICIPAL Apresentado em GABINETE DA VEREADORA ROZÂNGELA MECENAS Data 1 104/23

INDICAÇÃO Nº245/2023

Aprovado em

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

A Vereadora que este subscreve, nos termos regimentais, requer após anuência deste Douto Plenário, que seja remetido o presente INSTRUMENTO a Secretária Municipal da Saúde na pessoa da senhora Lorena Martins Vilela e equipe técnica atenda a solicitação abaixo: em caráter de urgente urgentíssima!

• Instalação de cobertura para os servidores que usam tanques de limpeza instalado na parte externa da UBS localizada no setor Alto da Colina

JUSTIFICATIVA:

Após ter realizado uma visita em conjunto com a equipe do meu gabinete, na Unidade Básica de Saúde, localizada no setor, Alto da Colina, e pude constatar que na sala da triagem da UBS não possui aparelho de ar condicionado.

Para uma região como a nossa, a qual o clima ainda que, mesmo em período de inverno, o calor é insuportável.


Pude perceber que naquela UBS possui um tanque de limpeza instalado na parte externa da UBS.


como usar um tanque que fica instalado ao ar livre e não possui uma árvore que possa ofertar um pouco de sombra?

Após o período de chuva vem o verão e recomendo que IMEDIATAMENTE faça essa cobertura a fim de proteger um mínimo aqueles servidores que usam tanque para lavar panos de chão ao ar livre em pleno sol.

Deixo aqui uma sugestão não se usa panos de chão em lugares considerados como unidade de saúde, pois o correto é o carrinho mop.

ão Justino da Silva Vereador raga de Araujo

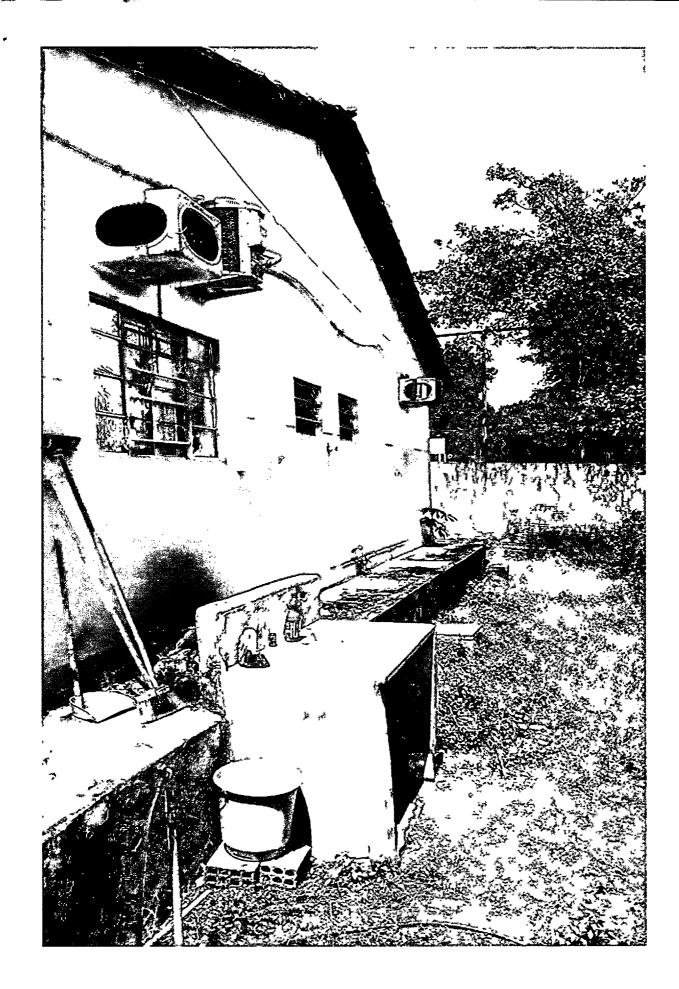

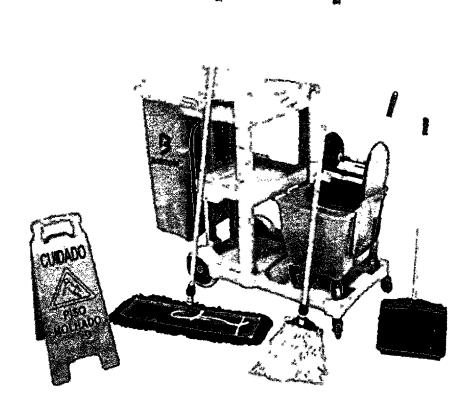

Sala das sessões, 11 de abril de 2023

Rozângeia Wecenas Vereadora Republicanos